



Hochlastzeitfenster 2017 für die Spannungsebene Mittelspannung

Stand Okt 16

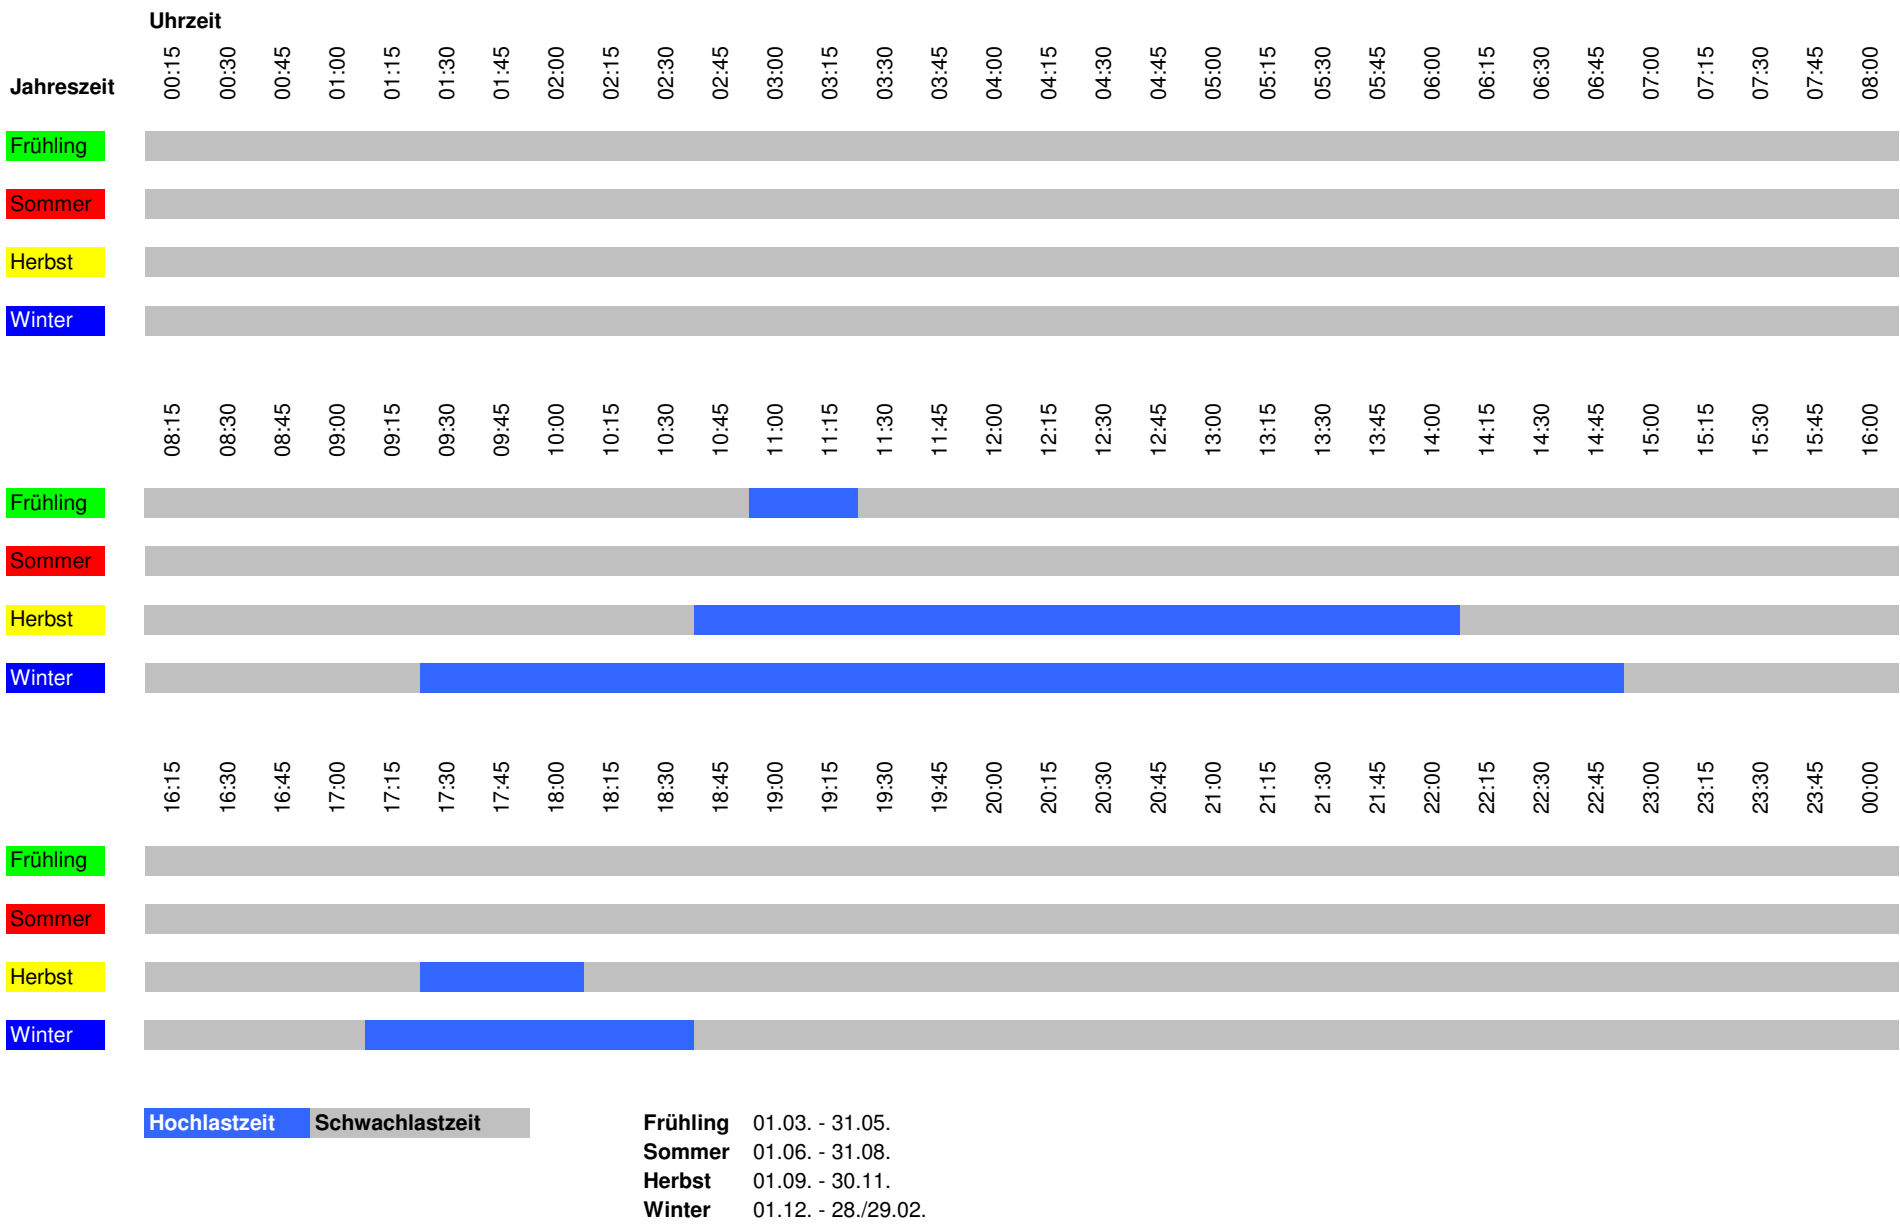


Hochlastzeitfenster 2017 für die Spannungsebene Mittelspannung

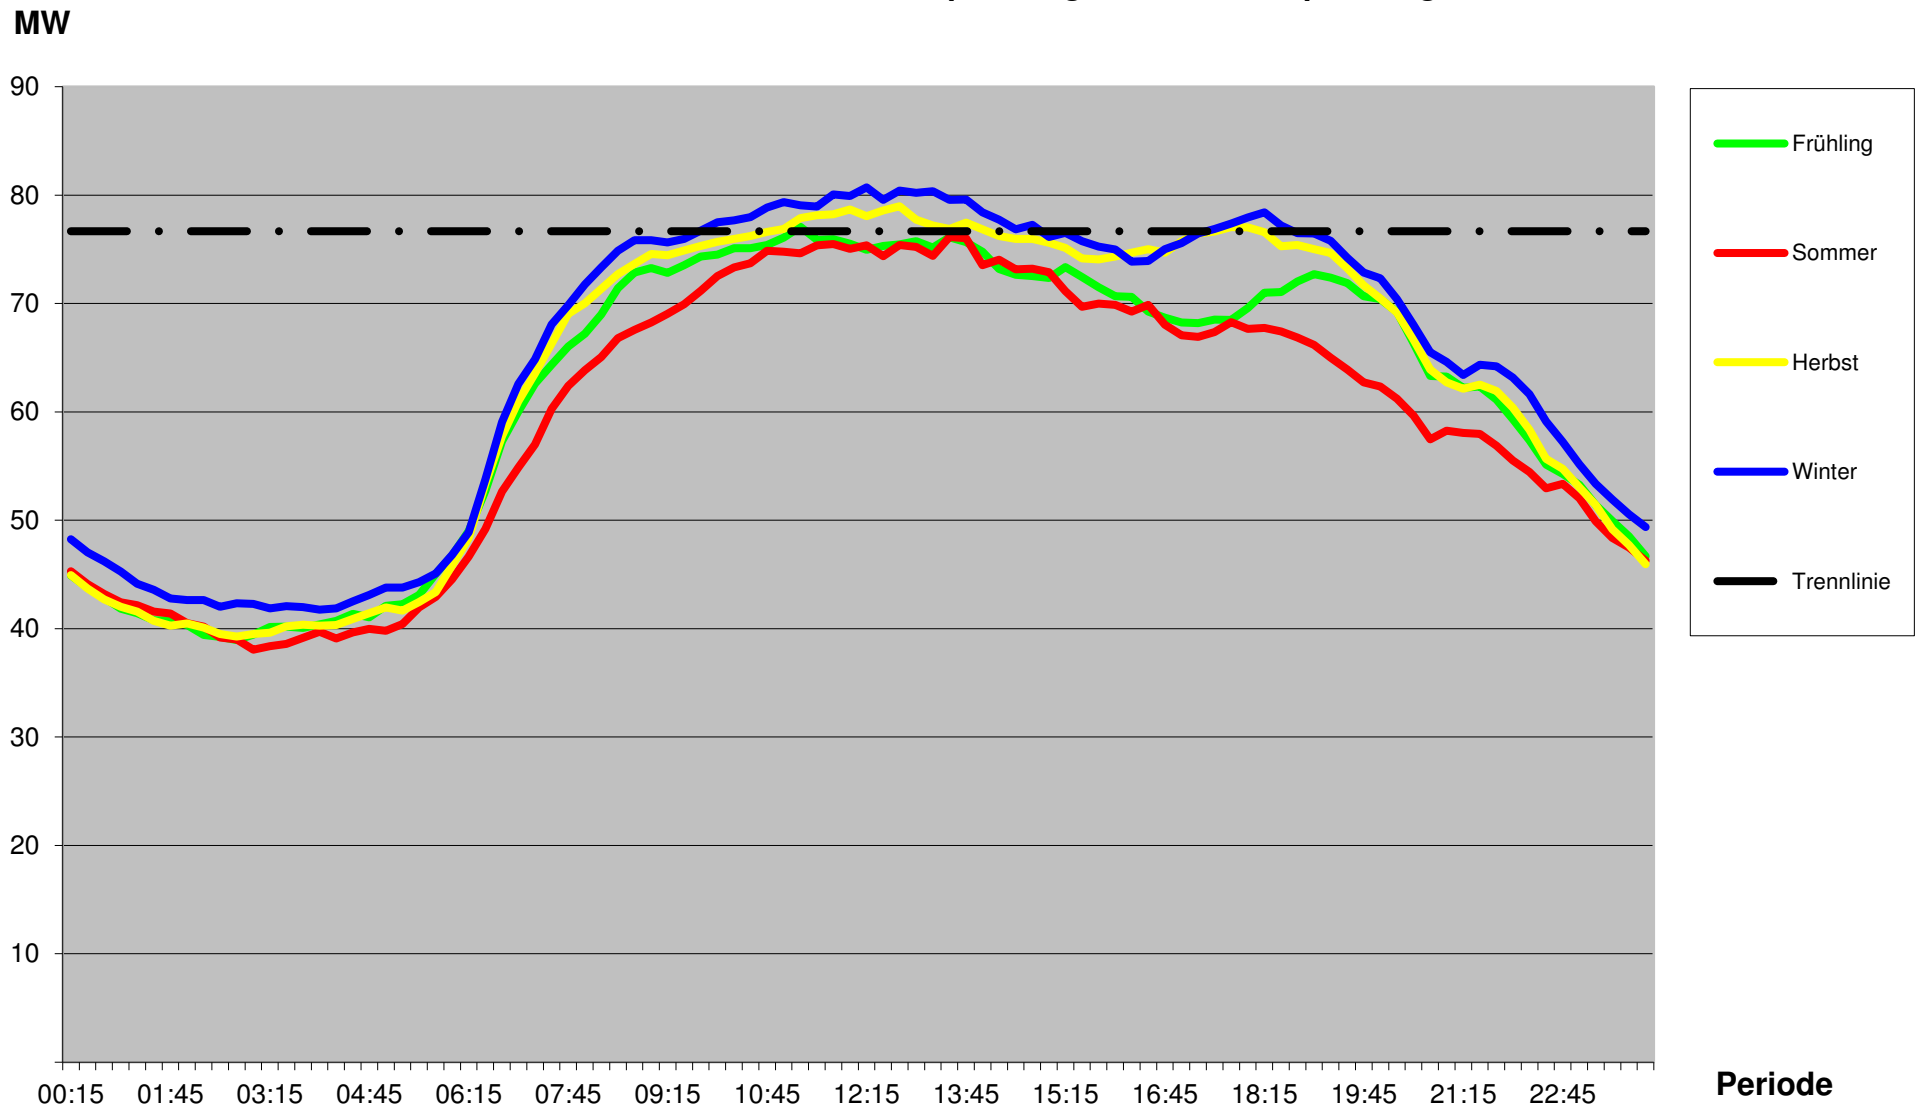

Hochlastzeitfenster 2017 für die Spannungsebene Umspannung



Stand Okt 16

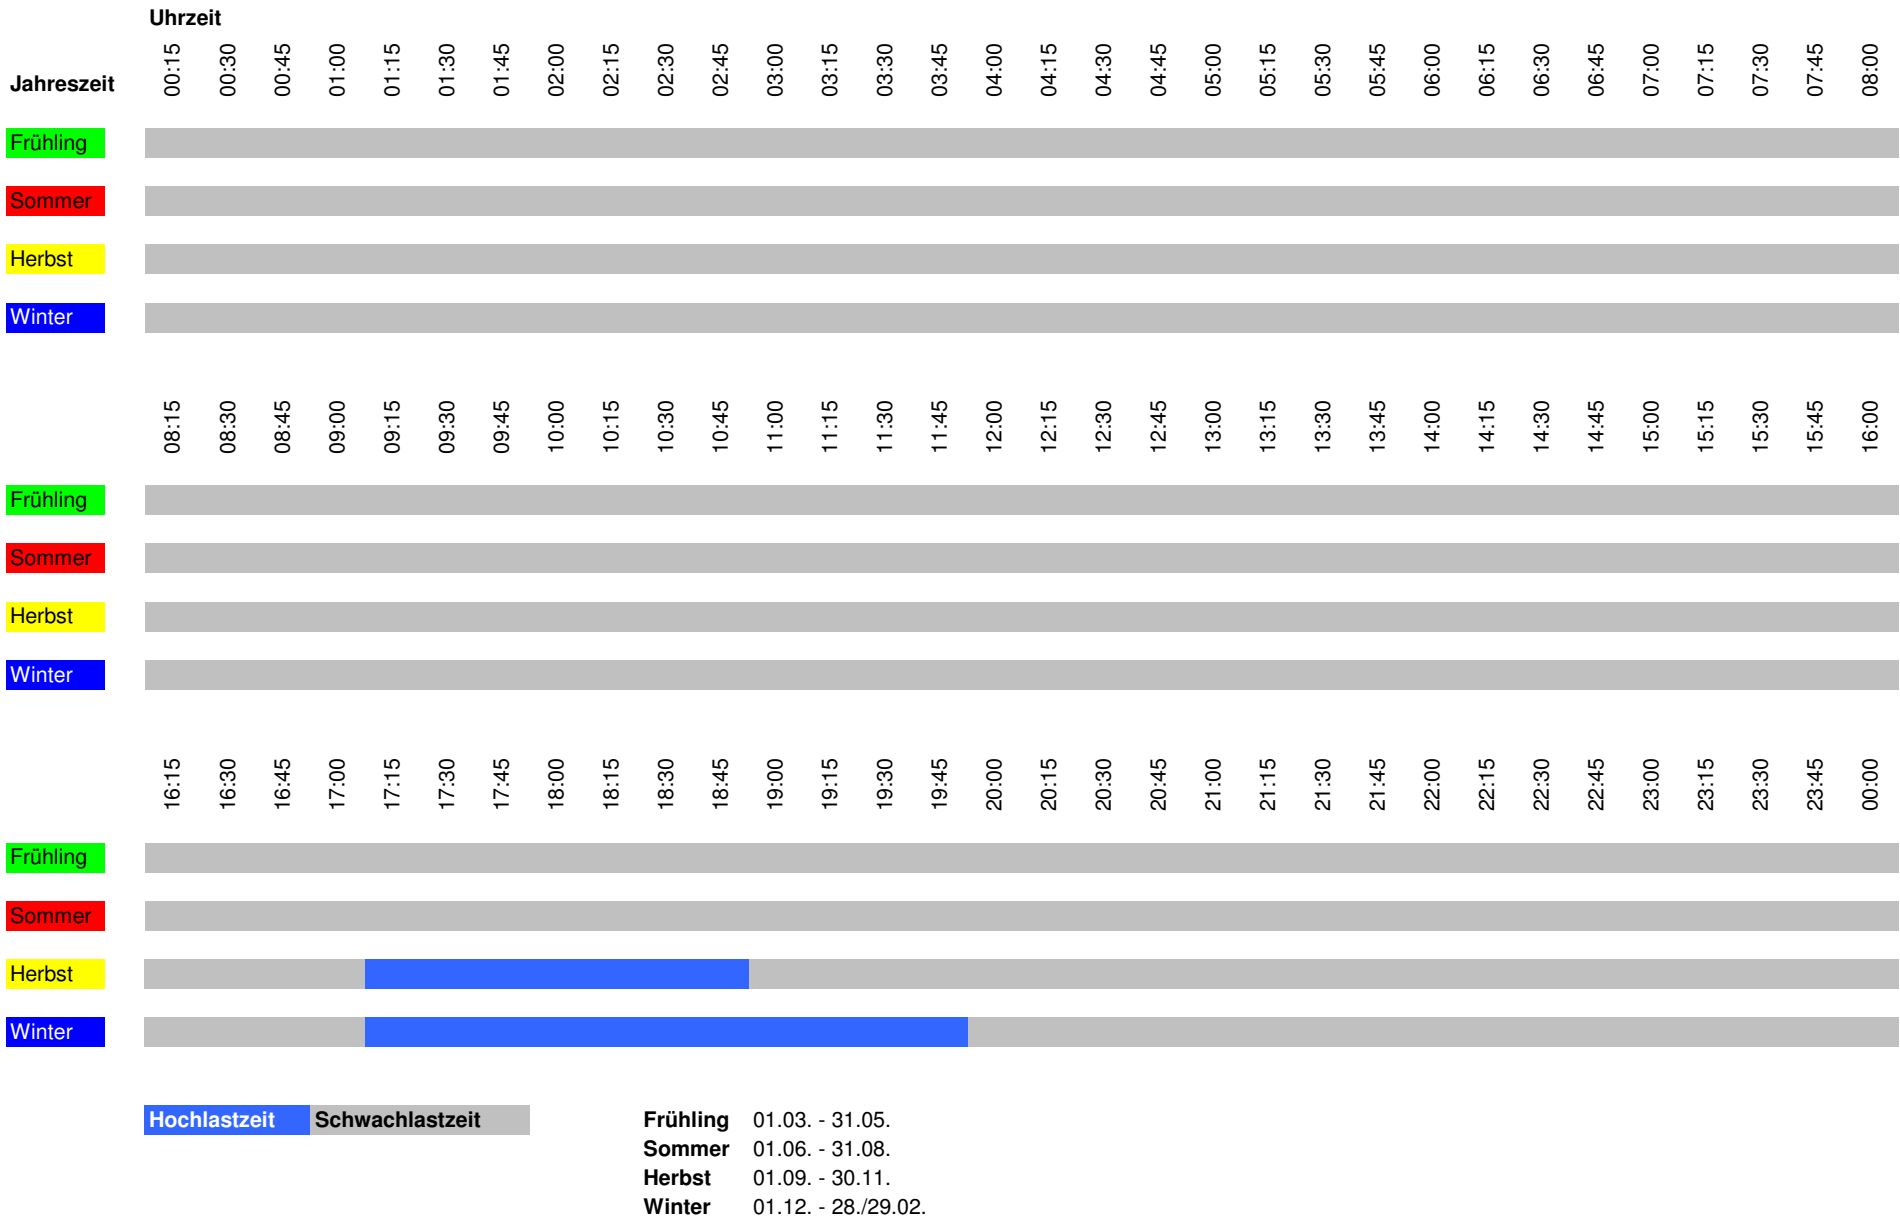

Hochlastzeitfenster 2017 für die Spannungsebene Umspannung

MW


60
50
40
30
20
10
00:15 01:45 03:15 04:45 06:15 07:45 09:15 10:45 12:15 13:45 15:15 16:45 18:15 19:45 21:15 22:45

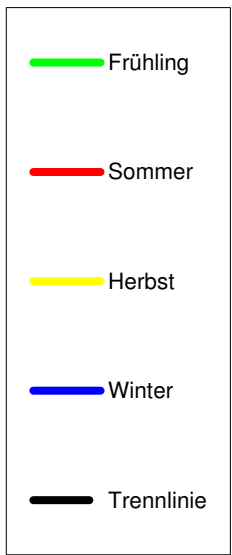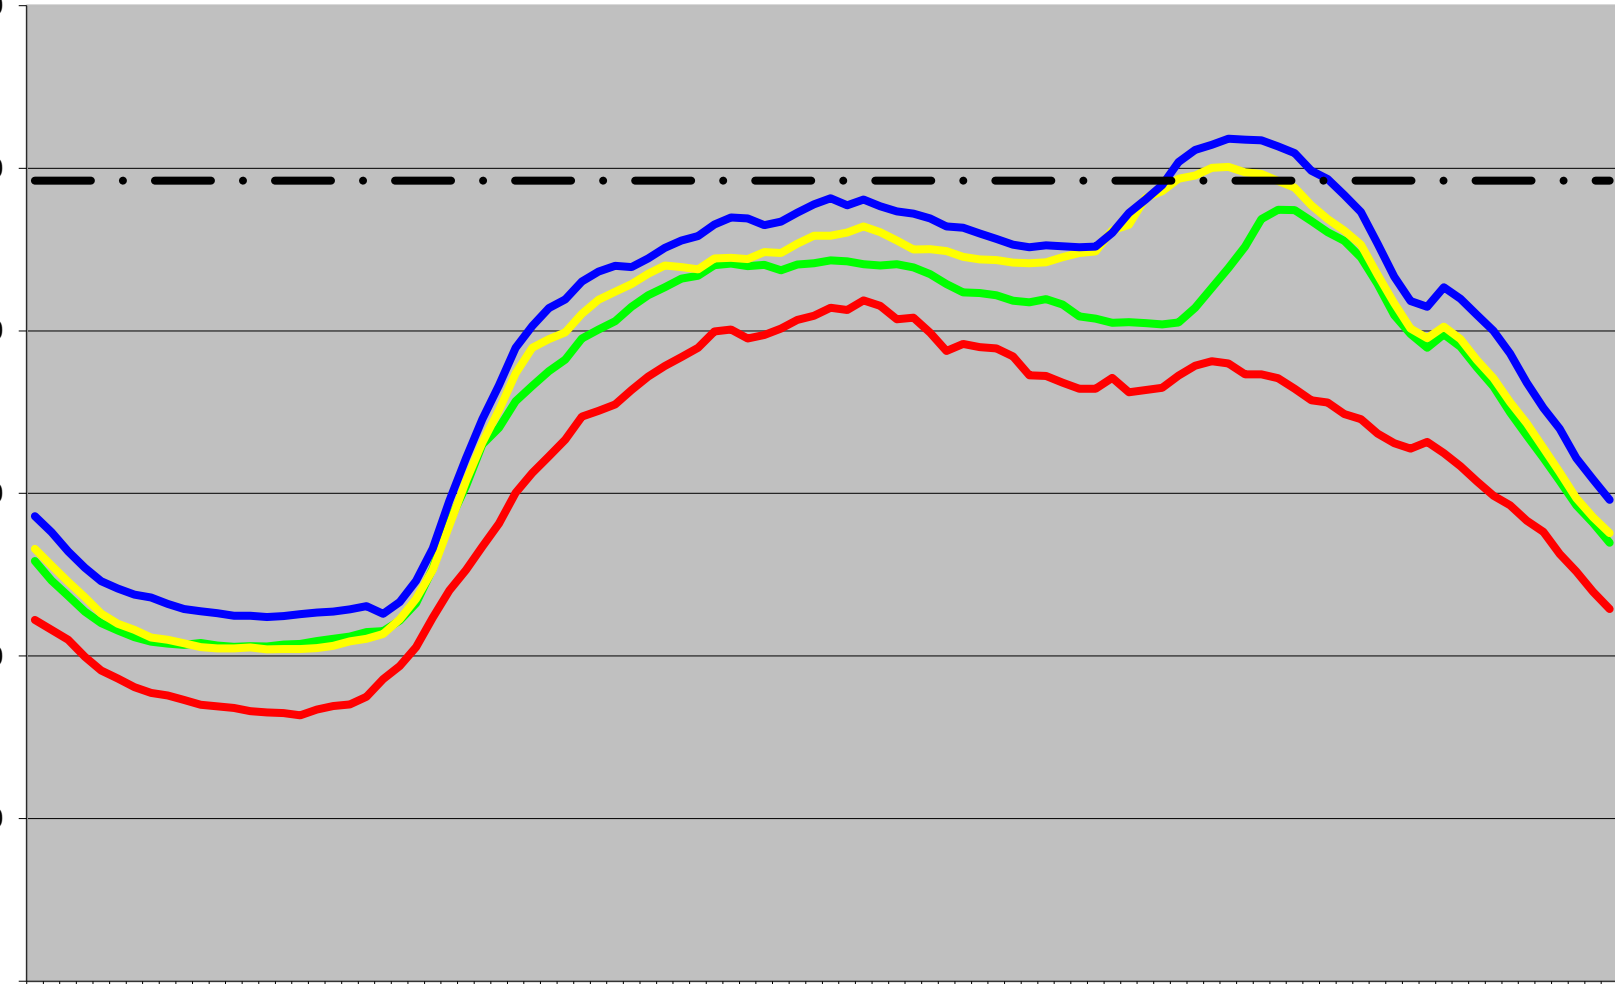

Periode


Hochlastzeitfenster 2017 für die Spannungsebene Niederspannung

Stand Okt 16

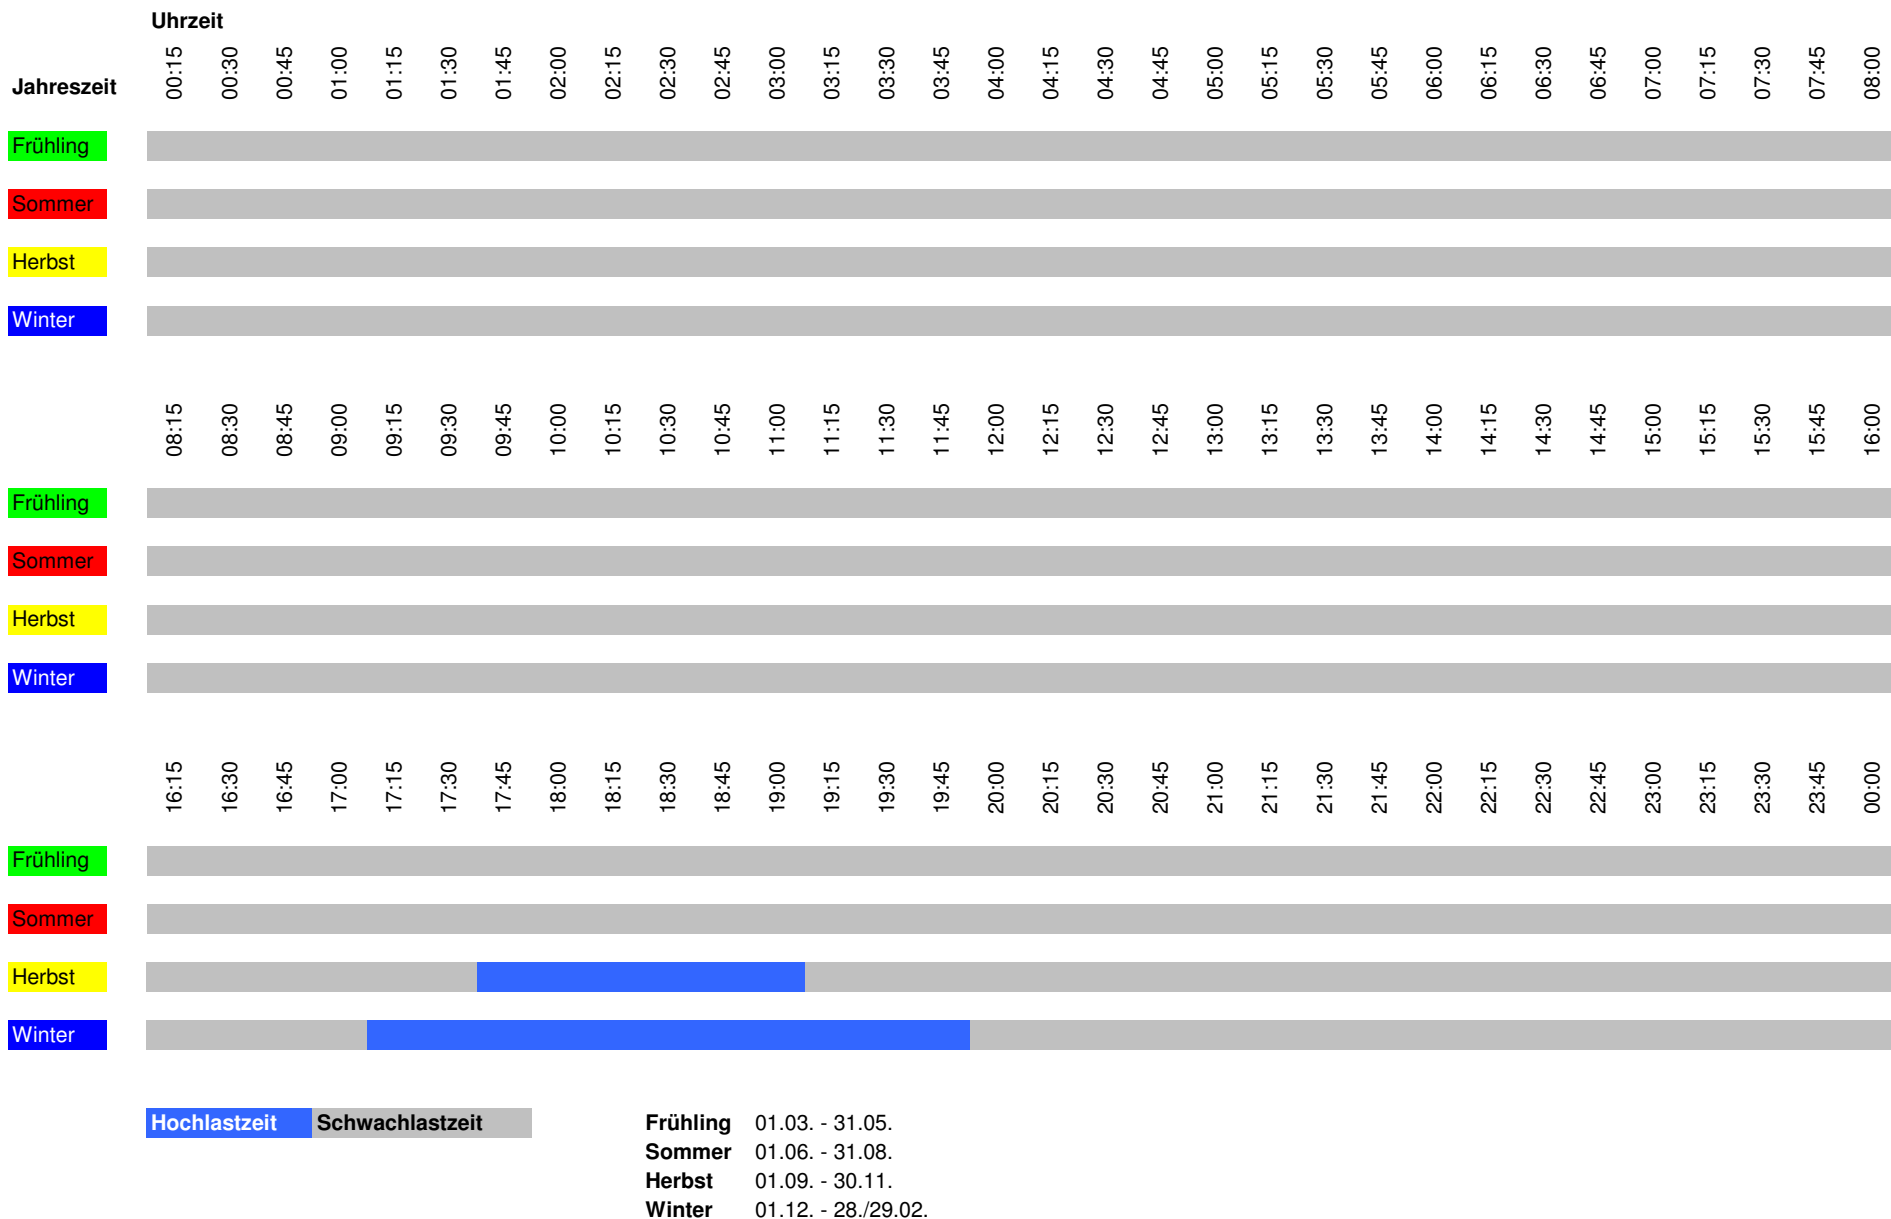

Hochlastzeitfenster 2017 für die Spannungsebene Niederspannung

MW

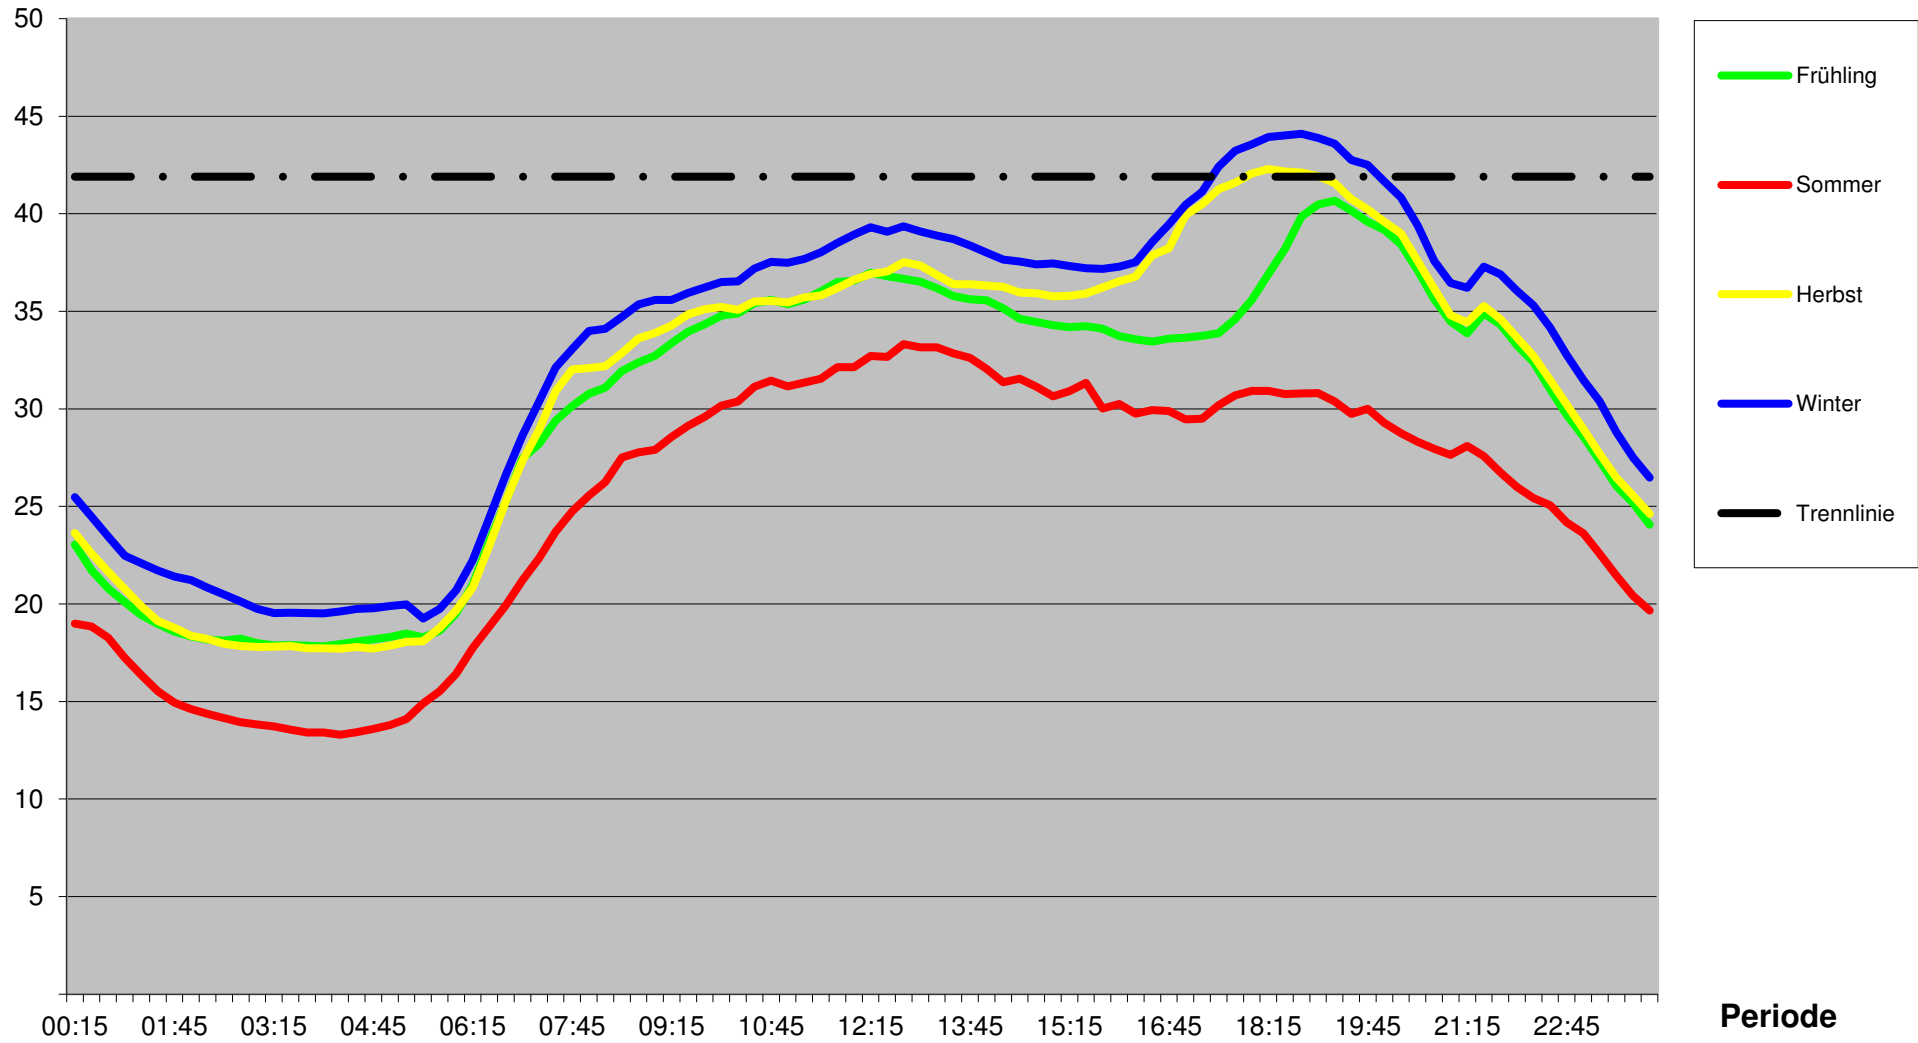

Periode